




1. Localizare

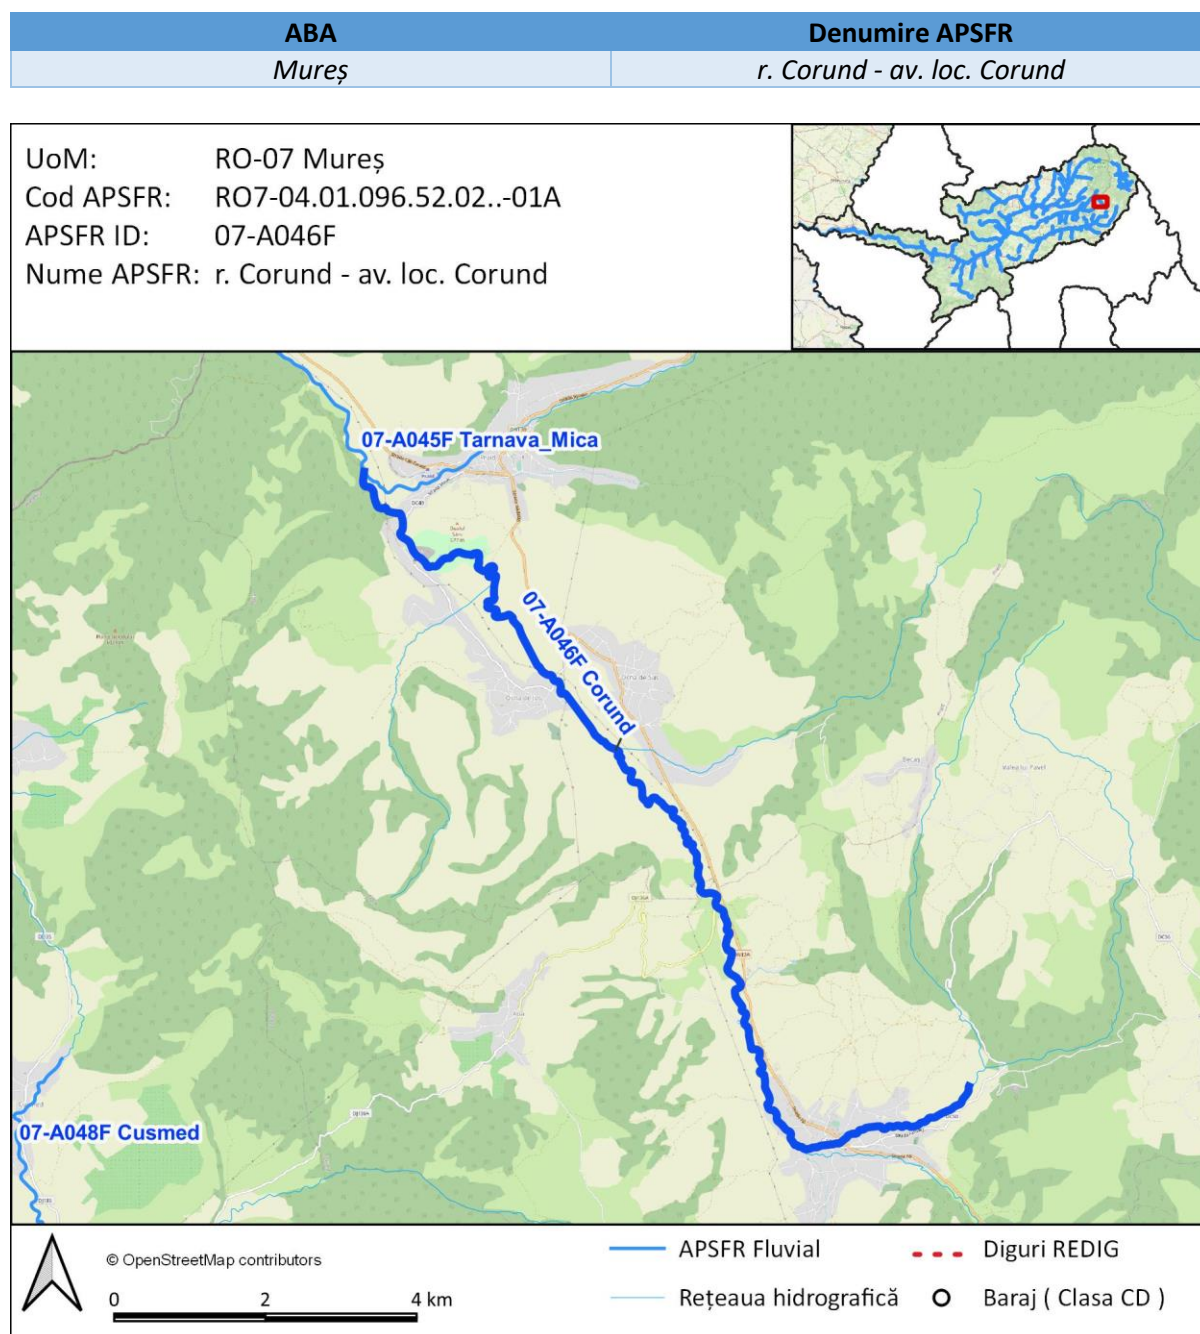

Analiza și strategia propusă se bazează pe următoarele informații (lista potențială indicativă):

- Matricea și Raportul de screening
- Analiza preliminară de risc
- Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10%, 1% și 1% cu schimbări climatice
- Hărțile de risc cu reprezentare graduală a Pagubelor Anuale Estimate
- Fișele de expunere la risc
- Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR)
- Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer.

Hărțile de hazard și de risc la inundații folosite în această evaluare, pot fi consultate accesând următorul link: <https://harticiclul2.inundatii.ro/map@45.9891990,23.4491860,7z>. În continuare sunt inserate capturi de ecran ale acestor hărți pe sectoarele de risc relevante, ca exemple ale informației disponibile, indicând adâncimea apei în zonele inundate aferente debitului maxim cu probabilitatea anuală de depășire de 1%.

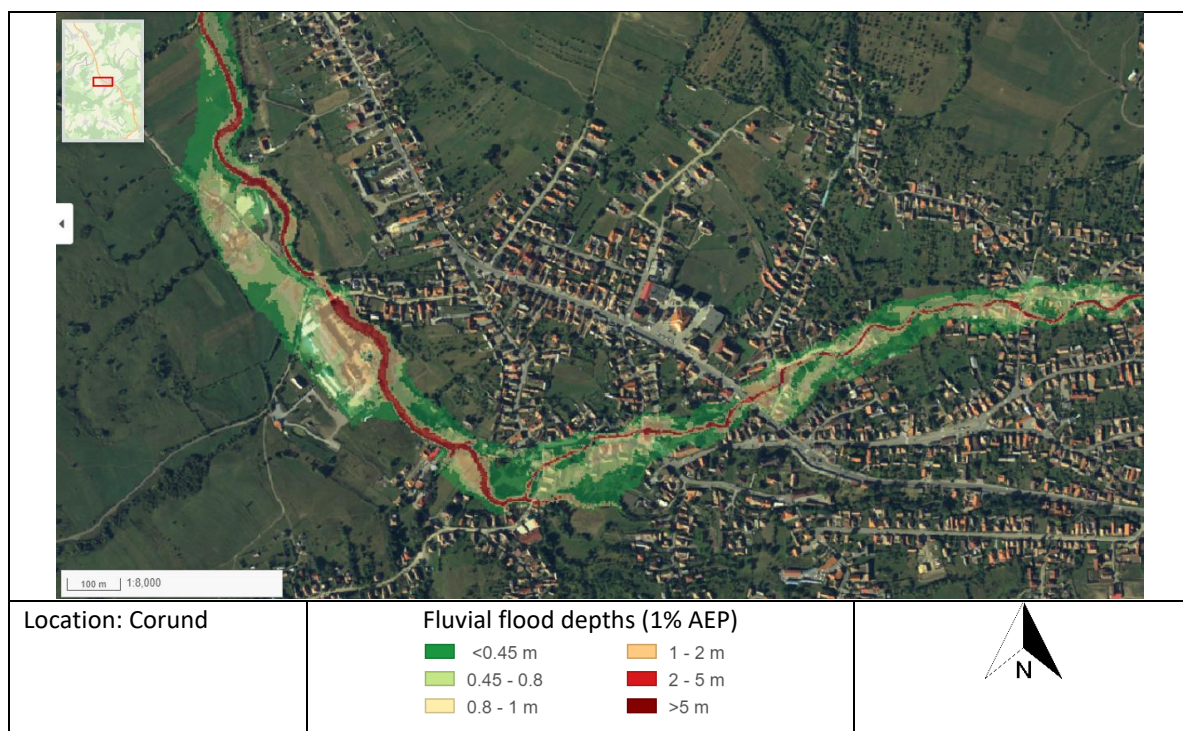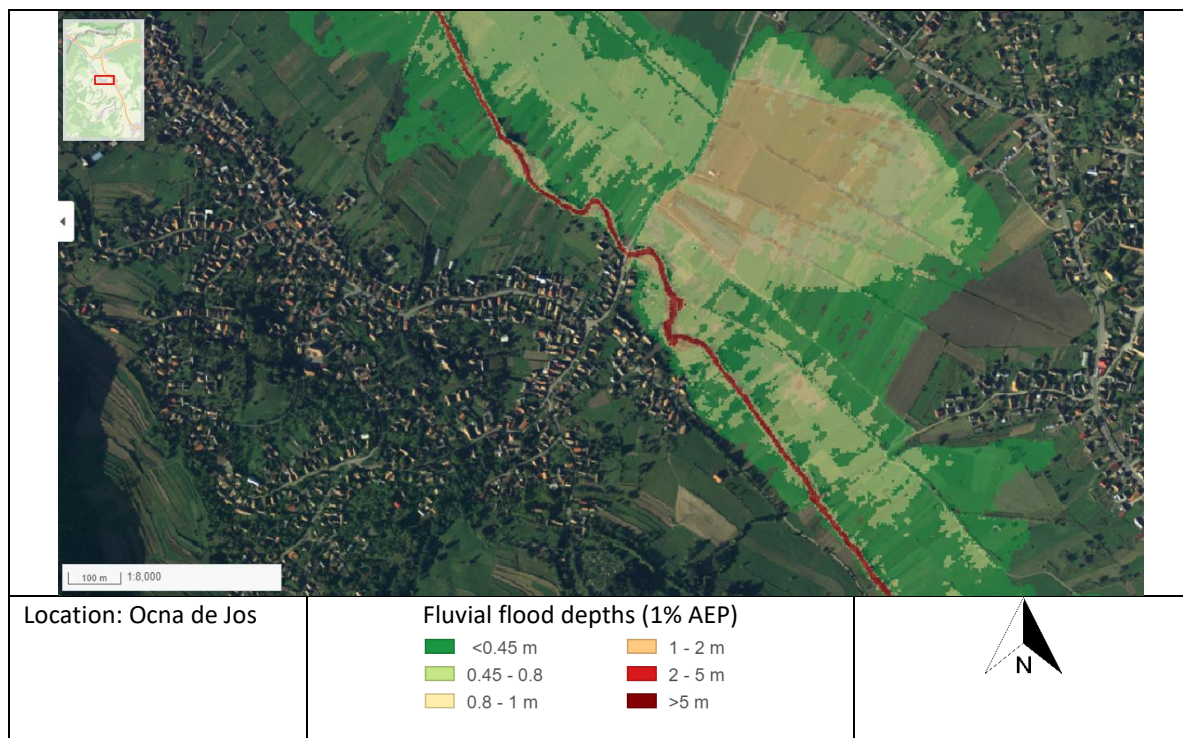

2. Considerații privind analizarea mai multor APSFR-uri ca o singură unitate spațială de evaluare / “cluster” (aplicabil de la caz la caz)

Nu este cazul

3. Identificarea problemei de inundabilitate

Modul de gestionare al riscului la inundații în prezent; infrastructura existentă de apărare împotriva inundațiilor	Nu există infrastructură de apărare în administrarea ABA Mureș și nici alți deținători. Managementul riscului la inundații se rezumă la lucrări de întreținere a cursului de apă.
Informații extrase din hărțile de hazard	Pe acest APSFR se situează localitățile Praid, Ocna de Jos, Ocna de Sus și Corund. Bandă de inundare (1%) este în general unică, centrată pe cursul de apă, cu lățimi variind între 40 și 650 m. În localitatea Praid - conform datelor din harta de hazard este inundată partea de sud-vest a localității. Este inundat și drumul de legătură nr. 49 între localitățile Praid și Ocna de Jos pe o lungime de cca. 550 m. În localitatea Ocna de Jos - conform datelor din harta de hazard este inundată partea spre localitatea Praid și o zonă mică în partea centrală. Este inundat și drumul de legătură nr. 49 între localitățile Ocna de Jos și Ocna de Sus pe o lungime de cca. 400 m. În localitatea Ocna de Sus - conform datelor din harta de hazard sunt inundate doar trei gospodării în partea de sud a localității. În localitatea Corund - conform datelor din harta de hazard este inundată o parte a axului central al localității. Este inundat și drumul național DN 13A în zona podului peste râul Corund lungime de cca. 30 m. Localitatea este inundată și de râul Chebeled care are confluența cu râul Corund chiar în partea centrală a localității. Influența acestuia nu este tratată în prezentul studiu.
Există zone de retenție/lacuri de acumulare în bazinul hidrografic superior al APSFR? Există potențial pentru retenție volume în acumulări ori alte măsuri de retenție propuse în cadrul Abordării MRI 1 (Adaptarea infrastructurii existente cu/fără rol de apărare împotriva inundațiilor) ?	Actual nu există zone de retenție/lacuri de acumulare în bazinul hidrografic superior al APSFR. Amonte de localitatea Corund există potențial pentru retenție volume în acumulări.
Sunt identificate obstrucționări ale curgerii în albia majoră / albia minoră?	Da. În localitatea Corund sunt poduri care pot obstrucționa curgerea în albia minoră.
Există zone de albie majoră care pot fi considerate ca zone de atenuare sau ca secțiuni active de curgere?	Nu există zone de albie majoră care pot fi considerate ca zone de atenuare.

4. Analiza calității datelor

Scor Calitatea Datelor	Date despre infrastructura existentă	Informații de tip Model și Date
A Ideal	Incluse în REDIG. REBAR. Regulamente exploatare lacuri de acumulare disponibile.	Model din Ciclul 2 cu măsurători și date DTM din ciclul 2.
B Acceptabil	Incluse în REDIG. REBAR. Regulamente exploatare lacuri de acumulare disponibile.	Model din Ciclul 2 cu o îmbinare a măsurătorilor și datelor DTM din ciclurile 1 și 2.
C Limitat	Localizare cunoscută. Nu sunt disponibile alte informații.	Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 bazat în totalitate pe măsurători și date DTM din ciclul 1.
D Insuficient	Nu sunt disponibile informații suficiente.	Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 în care nu este clar dacă măsurătorile sau modelul includ date cu privire la structurile existente, infrastructuri de apărare sau reguli de operare.

[Text explicativ asupra semnificației acestui scor: **A.** Strategia APSFR include alternative robuste și identifică o alternativă preferată. **B.** Strategia APSFR include alternative descrise suficient pentru a putea identifica o alternativă preferată. **C.** Strategia APSFR poate necesita studii adiționale. Alternativele pot fi definite, dar vor avea un grad de confidență mai redus (incertitudine ridicată). În acest caz, alternativele ar fi mai puțin evidente. **D.** Vor fi necesare studii suplimentare viitoare, nu se pot defini alternative realiste la acest moment.]

5. Formarea Alternativelor

5.1. Dezvoltarea strategiei

Verificarea ierarhiei măsurilor verzi	
Există potențial pentru măsuri verzi în bazinele superioare care să satisfacă singure standardul de protecție vizat?	✗
Există potențial pentru măsuri de reconectare albie majoră sau zone umede care să satisfacă singure standardul de protecție vizat?	✗
Există potențial de reducere a nivelului apei în dreptul digurilor prin măsurile verzi propuse (după caz, acolo unde există diguri)	✗
Pot fi identificate alte măsuri verzi potențiale în scopul managementului regimului de sedimente actual sau al îmbunătățirii protecției împotriva inundațiilor?	✓

[Dacă o bifă ✓ este introdusă pentru oricare dintre aspectele evidențiate mai sus, atunci se așteaptă ca aceste informații să fie incluse cel puțin în cadrul unei alternative pentru a fi evaluate.]

Abordarea de management a riscului la inundații	Q1. Abordare viabilă ce oferă singură protecție zonelor de risc ridicat ale APSFR?	Q2. Abordare viabilă ce oferă singură protecție întregului APSFR?	Q3. Măsuri <i>low-regret</i> (asociate abordării) care ar trebui incluse în alternative	Q4. Măsuri <i>low-regret</i> a căror viabilitate este incertă (sunt necesare studii suplimentare ori implicarea altor instituții)	Q5. Măsuri <i>high-regret</i> (asociate abordării) care ar trebui incluse în alternative	Q6. Abordare de baza în strategia APSFR ori complementară altor abordări
						V. nota subsol tabel
1: Adaptarea infrastructurii existente cu/fără rol de apărare împotriva inundațiilor	x	x	x	x	x	x
2: Reabilitarea ori redimensionarea lucrărilor de apărare existente	x	x	x	x	x	x
3: Amenajări în bazinele hidrografice superioare	x	x	x	x	x	x
4a: Acumulări cu bararea cursului de apă și acumulări nepermanente	✓	✓	x	✓	x	De bază
4b: Acumulări laterale	x	x	x	x	x	x
5: Redirecționarea curgerii la distanță de zona de risc	x	x	x	x	x	x
6: Creșterea capacității de transport a albiei	✓	x	x	✓	x	Compl.
7: Îndiguiri noi sau reabilitarea celor existente	✓	✓	x	x	x	De bază

Notă Q6: Abordare de baza – De bază.; Abordare complementară – Compl.; Propunere Posibilă / incertă – Posibil; Răspuns negativ - x

Def: Low Regret – Măsuri sau abordări ale căror beneficii sunt evidente, merită luate în considerare oricum;

High Regret - Măsuri ce fără o fundamentare temeinică se pot dovedi o greșeală regretabilă(de ex. măsuri sau abordări viabile, dar cu costuri foarte mari - excesiv

5.2. Descrierea alternativelor

Alternativa 1	Descriere
Abordarea principală de Management al Riscului la Inundații	Abordare principală: Abordarea 3: Acumulări frontale (permanente sau nepermanente) și acumulări laterale (poldere sau zone de inundare naturala)
Descrierea succintă a Alternativei	Complementar abordării principale se propun abordările: - Abordarea 7: Diguri noi - Abordarea 5: Creșterea capacității de transport a albiilor Prima alternativă propusă este realizarea unei acumulări frontale nepermanente amonte de localitatea Corund. Acumularea propusă ar atenua debitul și volumul unde de viitură corespunzătoare probabilității de 1%, debitul de apă evacuat imediat aval fiind în concordanță cu capacitatea de transport al albiei în aval. Acumularea va rezolva complet problema inundabilității în localitatea Corund. Hărțile de hazard rezultate în ciclul 2 indică faptul că pe sectorul localității Corund albia poate tranzita debitul aferent probabilității anuale de depășire de 33%, prin urmare barajul poate evacua prin descărcători un debit aferent Q33%. Nu sunt necesare diguri suplimentare în localitatea Corund. Debitul și volumul care se formează pe suprafața bazinului din aval de baraj va corespunde probabilității anuale de depășire de 1%, prin urmare se propune suplimentar realizarea de lucrări de îndiguire în localitățile Ocna de Sus, Ocna de Jos și Praid. Aceste lucrări de îndiguire sunt propuse astfel încât să se conserve secțiunea actuală de curgere în proporție 90% oferind spațiu pentru cursul de apă. De asemenea, se propune suplimentar mărirea capacității de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor -
Alternativa 2	Descriere
Abordarea principală de Management al Riscului la Inundații	Alternativa UNICA (Alternativa 1)
Descrierea succintă a Alternativei	S-a analizat și alternativa centrata pe Abordarea 7 (Schema de îndiguire) dar având în vedere adâncimile de apă (1.0m) și gradul foarte ridicat de îngustare a secțiunii de curgere (de la circa 150m la 20m), în localitatea Corund ar rezulta lucrări de apărare masive (ziduri de sprijin sau parapeti din beton de înălțime semnificativă). Lucrările vor fi situate la nivelul malurilor deoarece nu există posibilitatea amplasării lucrărilor în albia majoră având în vedere existența unităților de locuit și anexelor aferente acestora, unități comerciale etc. Recomandăm ca în cadrul Studiului de Fezabilitate viitor să se studieze oportunitatea alternativei centrate pe Abordarea 7, deoarece viabilitatea unei astfel de alternative poate fi dovedită doar prin studii hidraulice suplimentare, de detaliu, care să evalueze și să integreze schema de îndiguire mai sus menționată.

Nr. crt.	Clasificare măsură Gri - Verde	Autoritatea responsabilă	Descrierea măsurii	Alt 1
1	Măsură structurală ușoară	Comuna Moldovenești	M32-RO25 Mărirea capacității de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor Poduri/podete: - Localitatea Corund: un pod pe DN 13A și 3 poduri pe drumuri locale (Strada Kendi, Strada Toth, Strada Alszeg)	✓
2	Măsură structurală	ABA Mureș	M32-RO21 Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) Acumularea nepermanenta va avea lungime coronament baraj 515 ml, înălțime maximă cca H= 28 m, suprafața lacului de acumulare cca. 19 ha, și un volum acumulare aproximativ 1.9mil.mc.	✓
3	Măsură structurală grea	ABA Mureș	M33-RO33 Lucrări de îndiguire (în zona localităților)/Construirea unei a doua linii de apărare - localitatea Ocna de Jos mal stâng L=cca 0,7 km. - localitatea Praid mal stâng L=cca 0,95 km și mal drept L=cca 0,57 km	✓

Nota:

- *Locațiile aferente măsurii M32-RO25, reprezintă secțiuni critice de constrângere a curgerii (identificate pe baza hărților de hazard la inundații și a opiniei expertului), asociate podurilor și podețelor existente, pentru care s-au propus măsuri de redimensionare. Sunt măsuri potențiale ce urmează a fi confirmate la nivelul unor studii de detaliu viitoare.*



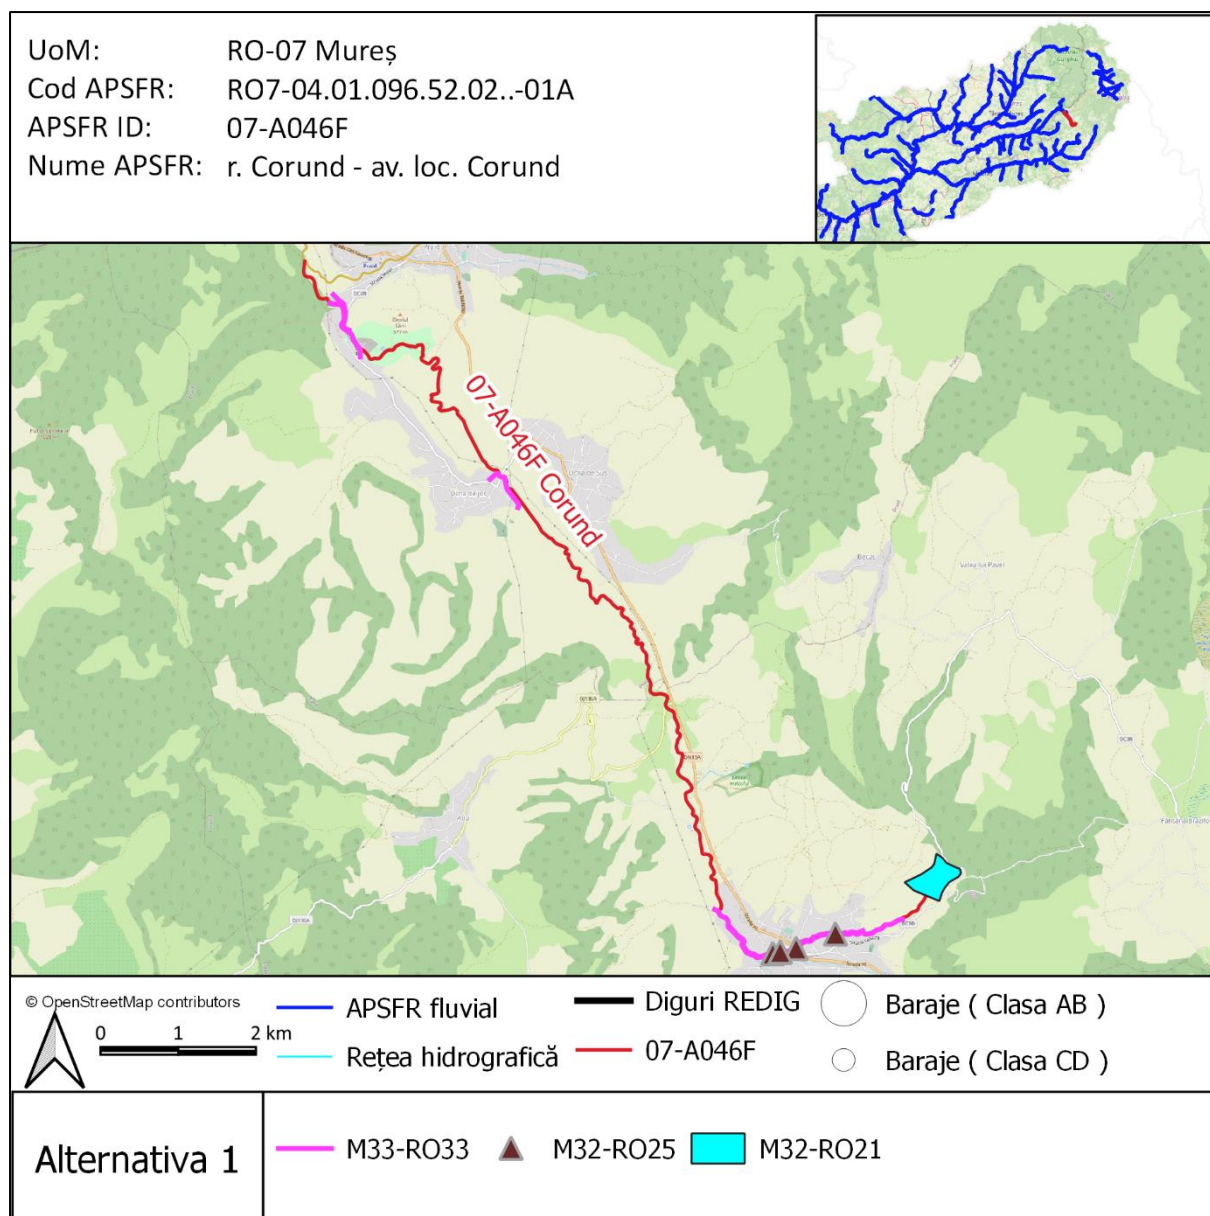



Figura 1 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 1

6. Evaluarea Alternativelor APSFR

Pe baza evaluării integrate, care a inclus Analiza Multi-Criterială (AMC) și Analiza rapidă Cost-Beneficiu (ACB), au rezultat următoarele informații, redate pe scurt în cadrul foi de calcul „Rezumat Ilustrativ” și ilustrate grafic mai jos.

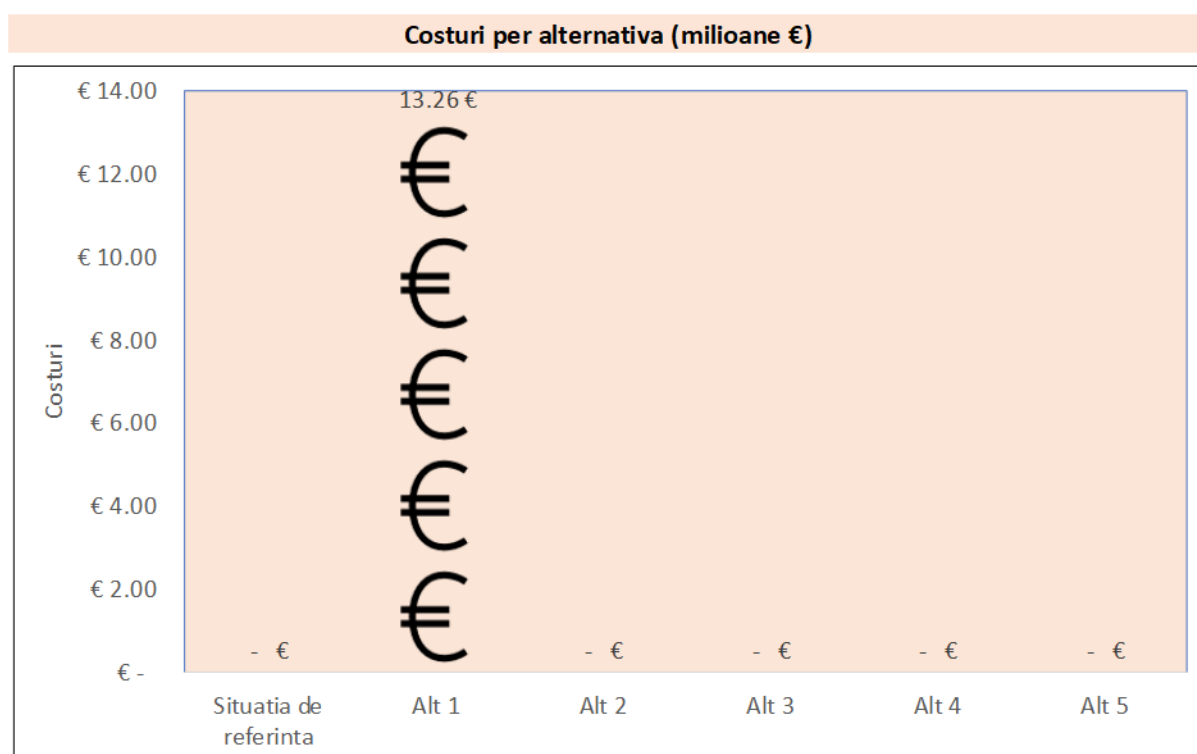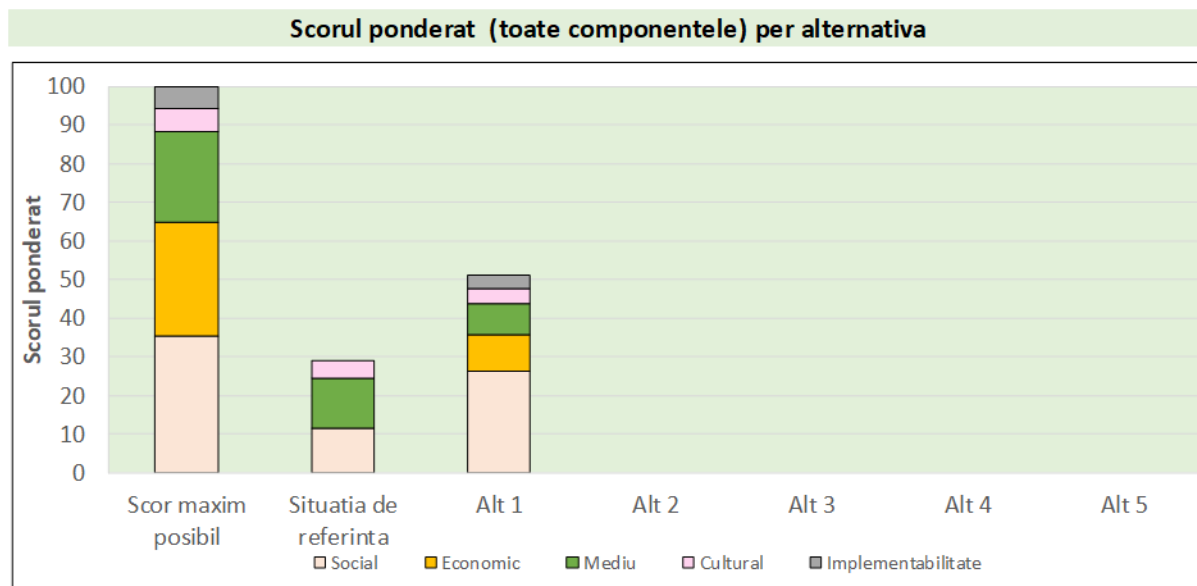

Scorul ponderat (social si mediu) per alternativa (social si de mediu)

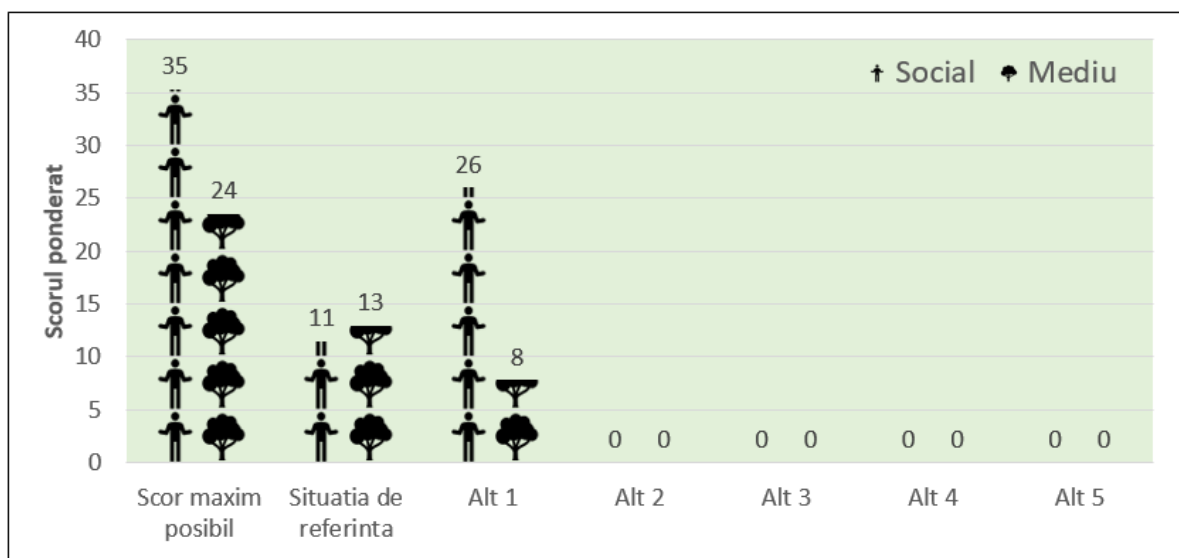

Elemente cheie ale costurilor per alternativa

	Situatia de referinta	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4	Alternativa 5
Cost de investitie	€ 0	€ 11,316,633	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Costuri inlocuri	€ 0	€ 2,817,417	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Costuri operationale si de mentenanta (incl. inlocuiri piese, etc.)	€ 0	€ 4,781,713	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Alte costuri	€ 0	€ 181,066	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Costuri totale	€ 0	€ 19,096,829	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Costuri totale actualizate	€ 0	€ 13,259,618	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

7. Evidențierea alternativei / strategiei preferate

- *Strategia preferata este Alternativa 1, descrisa mai sus (sectiunea 5.2).* Pentru acest APSFR problemele de inundabilitate identificate nu pot fi soluționate prin alte măsuri diferite față de cele propuse în Alternativa 1, prin urmare consideram această alternativă ca fiind unică. Raportul cost - beneficiu obținut pentru Alternativa 1 a fost de 1 / 1.26. Scorul total ponderat rezultat în urma analizei multicriteriale (pentru criteriile Social, Economic, Mediu, Cultural și Implementabilitate) obținut pentru Alternativa 1 a fost de 51.
- *Rezumatul AMC de mediu:* Alternativa nu este amplasată pe teritoriul unei arii naturale protejate însă trebuie specificat totuși că în proximitatea cursului de apă Corund se află aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului, situl de importanță comunitară ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici-Bicheș dar și RONPA0478 Dealul Melcului și RONPA0475 Muntele de sare Praid. Având în vedere lucrările propuse, se poate aprecia că alternativa va avea un impact neutru asupra factorilor de mediu. Totuși, pentru a crește punctajul și a avea un impact real pozitiv asupra mediului, se recomandă introducerea unor măsuri verzi care să reducă pierderile produse de măsurile structurale propuse în cadrul alternativei.
- *Modul în care măsurile naționale, pregătitoare și cele la. scara ABA reprezintă o parte importantă în cadrul întregii strategii, în cadrul managementului riscului la nivelul APSFR-ului:* În afara elaborării strategiilor APSFR și ale proiectelor integrate, al doilea ciclu de raportare va avea de asemenea ca rezultat, o listă de măsuri naționale și un pachet de măsuri pentru pregătirea gestionării situațiilor de urgență cauzate de inundații (de prevenire și protecție), care vor fi incluse în PMRI2. Atât măsurile naționale, cât și pachetul de pregătire sunt elaborate utilizând indicatori adaptați la aceste pachete de măsuri. În ceea ce privește Pachetul de pregătire, au fost identificate măsuri care vor fi luate la nivel național, regional/bazinal și la nivel local/județean și ca atare, vor spori reziliența în APSFR-ul în cauză. Aceste măsuri vor fi raportate separat, prin fișe informative privind măsurile de prevenire și de protecție și vor fi incluse în PMRI 2
- *Dacă este necesar, un studiu suplimentar particularizat pentru acest APSFR (mai puțin pentru cele cuprinse în cadrul Pachetului Național de Măsuri) – Nu este cazul.*